

应急演练报告

TC-ES-GS054-02(V02)

演练类型	废水处理设施异常演练	宸鸿科技（厦门）有限公司	页次	4
演练日期	2026-06-30			
演练主题	HL1-废水站低浓度进水池液位异常处理演练		演练地点	HL1-废水站
演练总指挥	姚恬瑾		演练组织人	江伟

演练目的：


为了提高我司厂务人员和环安人员应对突发环境事件的应急响应能力，建立科学的应急响应制度，确保在紧急情况下响应及时、行动到位，确保污染防治设施正常运行。FE 及 EHS 特制定本本次废水水质异常演练方案。

演练过程：

- ① 参演人员按时到演练现场集合，演练开展前，EHS 人员针对此次应急演练的主要内容、工作布置及具体实施的步骤进行详细解说。



- ② 14: 00 演习正式开始。厂务废水处理人员在巡检时发现 2#废水站低浓度进水池高液位报警指示灯报警。

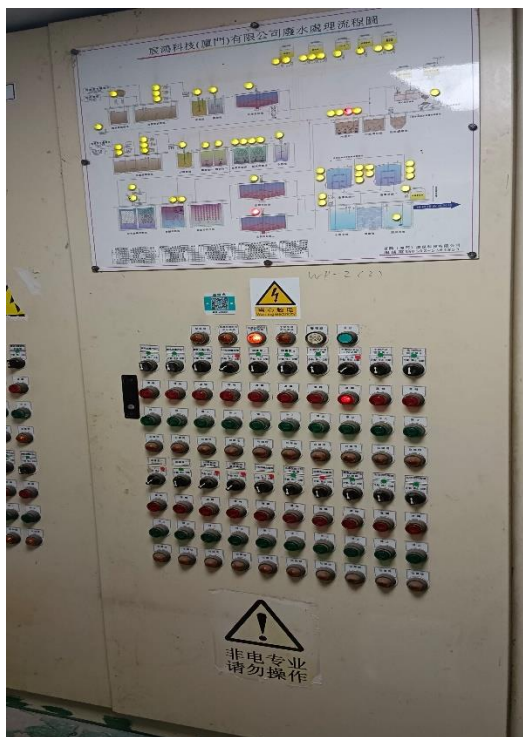

③ 厂务废水处理人员立即排查原因，并立即向组长报告此异常情况。



④ 启动我司突发环境事件的二级应急响应，现场应急小组立即穿戴防护手套、防护鞋等 PPE 防

应急演练报告

护用品，a、更换故障液位继电器； b、手动开启 2 台低浓度调节池进流泵排水，直至液位恢复正常； c、低浓度调节池进流泵恢复自动控制。



⑤ 经过各级各部门的共同努力，避免了废水外泄，未造成环境污染，应急响应终止。



应急演练报告

演练结果：（含本次演练优缺点及改善措施、应急处置过程中的其他伤害及对应处理方式）

优点：

- 1、事故发生立即通报；
- 2、对发生异常的处理思路清晰，处理速度快；
- 3、参演人员重视程度较高，演练人员均能准时参加演练、演练过程中严肃认真；

缺点：

本次暂无；

演练评价：

- | | | | |
|------------|--|--|----------------------------------|
| 1、应急预案适宜性 | ☒ 符合事故要求 | ☐ 大部分符合，需完善 | ☐ 不符合，需整改 |
| 2、演练内容充分性 | ☒ 演练内容充分，可覆盖应急预案要求 | ☐ 需改进，改进内容： | |
| 3、演练是否存在不足 | ☒ 演练无不足 | ☐ 演练基本符合要求，但需完善 | |
| | ☐ 演练严重不足，需立即整改 | | |
| 4、参演人员掌握程度 | ☒ 完全掌握 | ☐ 大部分掌握，需进一步加强 | |
| | ☐ 掌握人数很少，需立即组织培训 | | |